


### 3. IZRAVNAVA OBSTOJEČE ARMIRANO BETONSKE PLOŠČE V INDUSTRIJSKEM OBJEKTU IN KONČNA IMPREGNACIJA

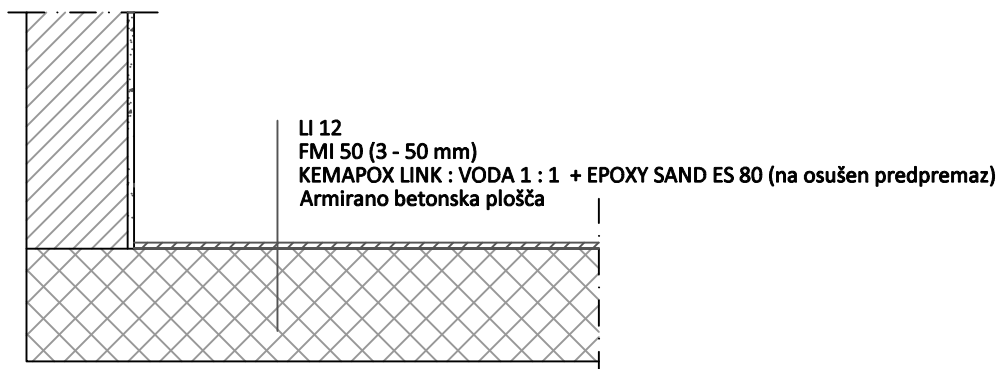

**OPOMBA: IZRAVNALNO MASO JE POTREBNO LOČITI OD STENE S PENASTIM  
DILATACIJSKIM TRAKOMI DILATACIJE NA TLAKU SE MORAJO  
PRENESTI NA IZRAVNALNO MASO.**

**TEHNIČNI LISTI:**

- FMI 50
- KEMAPOX LINK
- LI 12

